



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2021B03C00466

120min耐火性能
检测报告

委托单位:

施邦(上海)实业有限公司

样品名称:

化学锚栓

检测类别:

委托检测

国家建筑材料测试中心

中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2021B03C00466



国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B03C00466

第 1 页 共 4 页

样品名称	化学锚栓	检测类别	委托检测
委托单位	施邦(上海)实业有限公司	商 标	施邦
生产单位	施邦(上海)实业有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2021 年 03 月 16 日	样品数量	5 根
生产日期 /批号	2021 年 03 月 11 日	型号规格	SHB-M12
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2021 年 03 月 27 日 -04 月 04 日
检测项目	1、耐火性能(120min) (耐火试验 120min 后不开裂混凝土中的基本抗拉性能-抗拉承载力)		
检测结论	*检测结果见数据页。*		
附注: (委托方提供) 钻孔直径 14mm, 钻孔深度 110mm, 有效锚固深度 110mm, 安装扭矩 40N•m, 配合 SHB 注射式植筋胶使用。			

签发日期: 2021年04月27日
(检测专用章)

检测专用章

批 准: 

审 核: 

编 制: 

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心


检测报告

报告编号: WT2021B03C00466

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	耐火性能（120min） （耐火试验 120min 后 不开裂混凝土中的基本 抗拉性能-抗拉承载力）	抗拉承载力：13.5kN 拔出破坏	GB/T 9978.1-2008 JGJ 145-2013 附录 B
安装示意图			
安装说明	化学锚栓按上图安装在不开裂混凝土中，混凝土基材尺寸为 500mm × 500mm × 350mm，受火面为锚栓安装面。进行耐火试验后，在锚栓上加载拉拔力至锚栓承载力失效，测试不开裂混凝土中的基本抗拉性能-抗拉承载力。		
备注： （委托方提供）试验方案：化学锚栓安装在不开裂混凝土中，受火面为锚栓安装面。进行 120min 耐火试验后测试不开裂混凝土中的基本抗拉性能-抗拉承载力。钻孔直径 14mm，钻孔深度 110mm，有效锚固深度 110mm，安装扭矩 40N•m，配合 SHB 注射式植筋胶使用。			

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

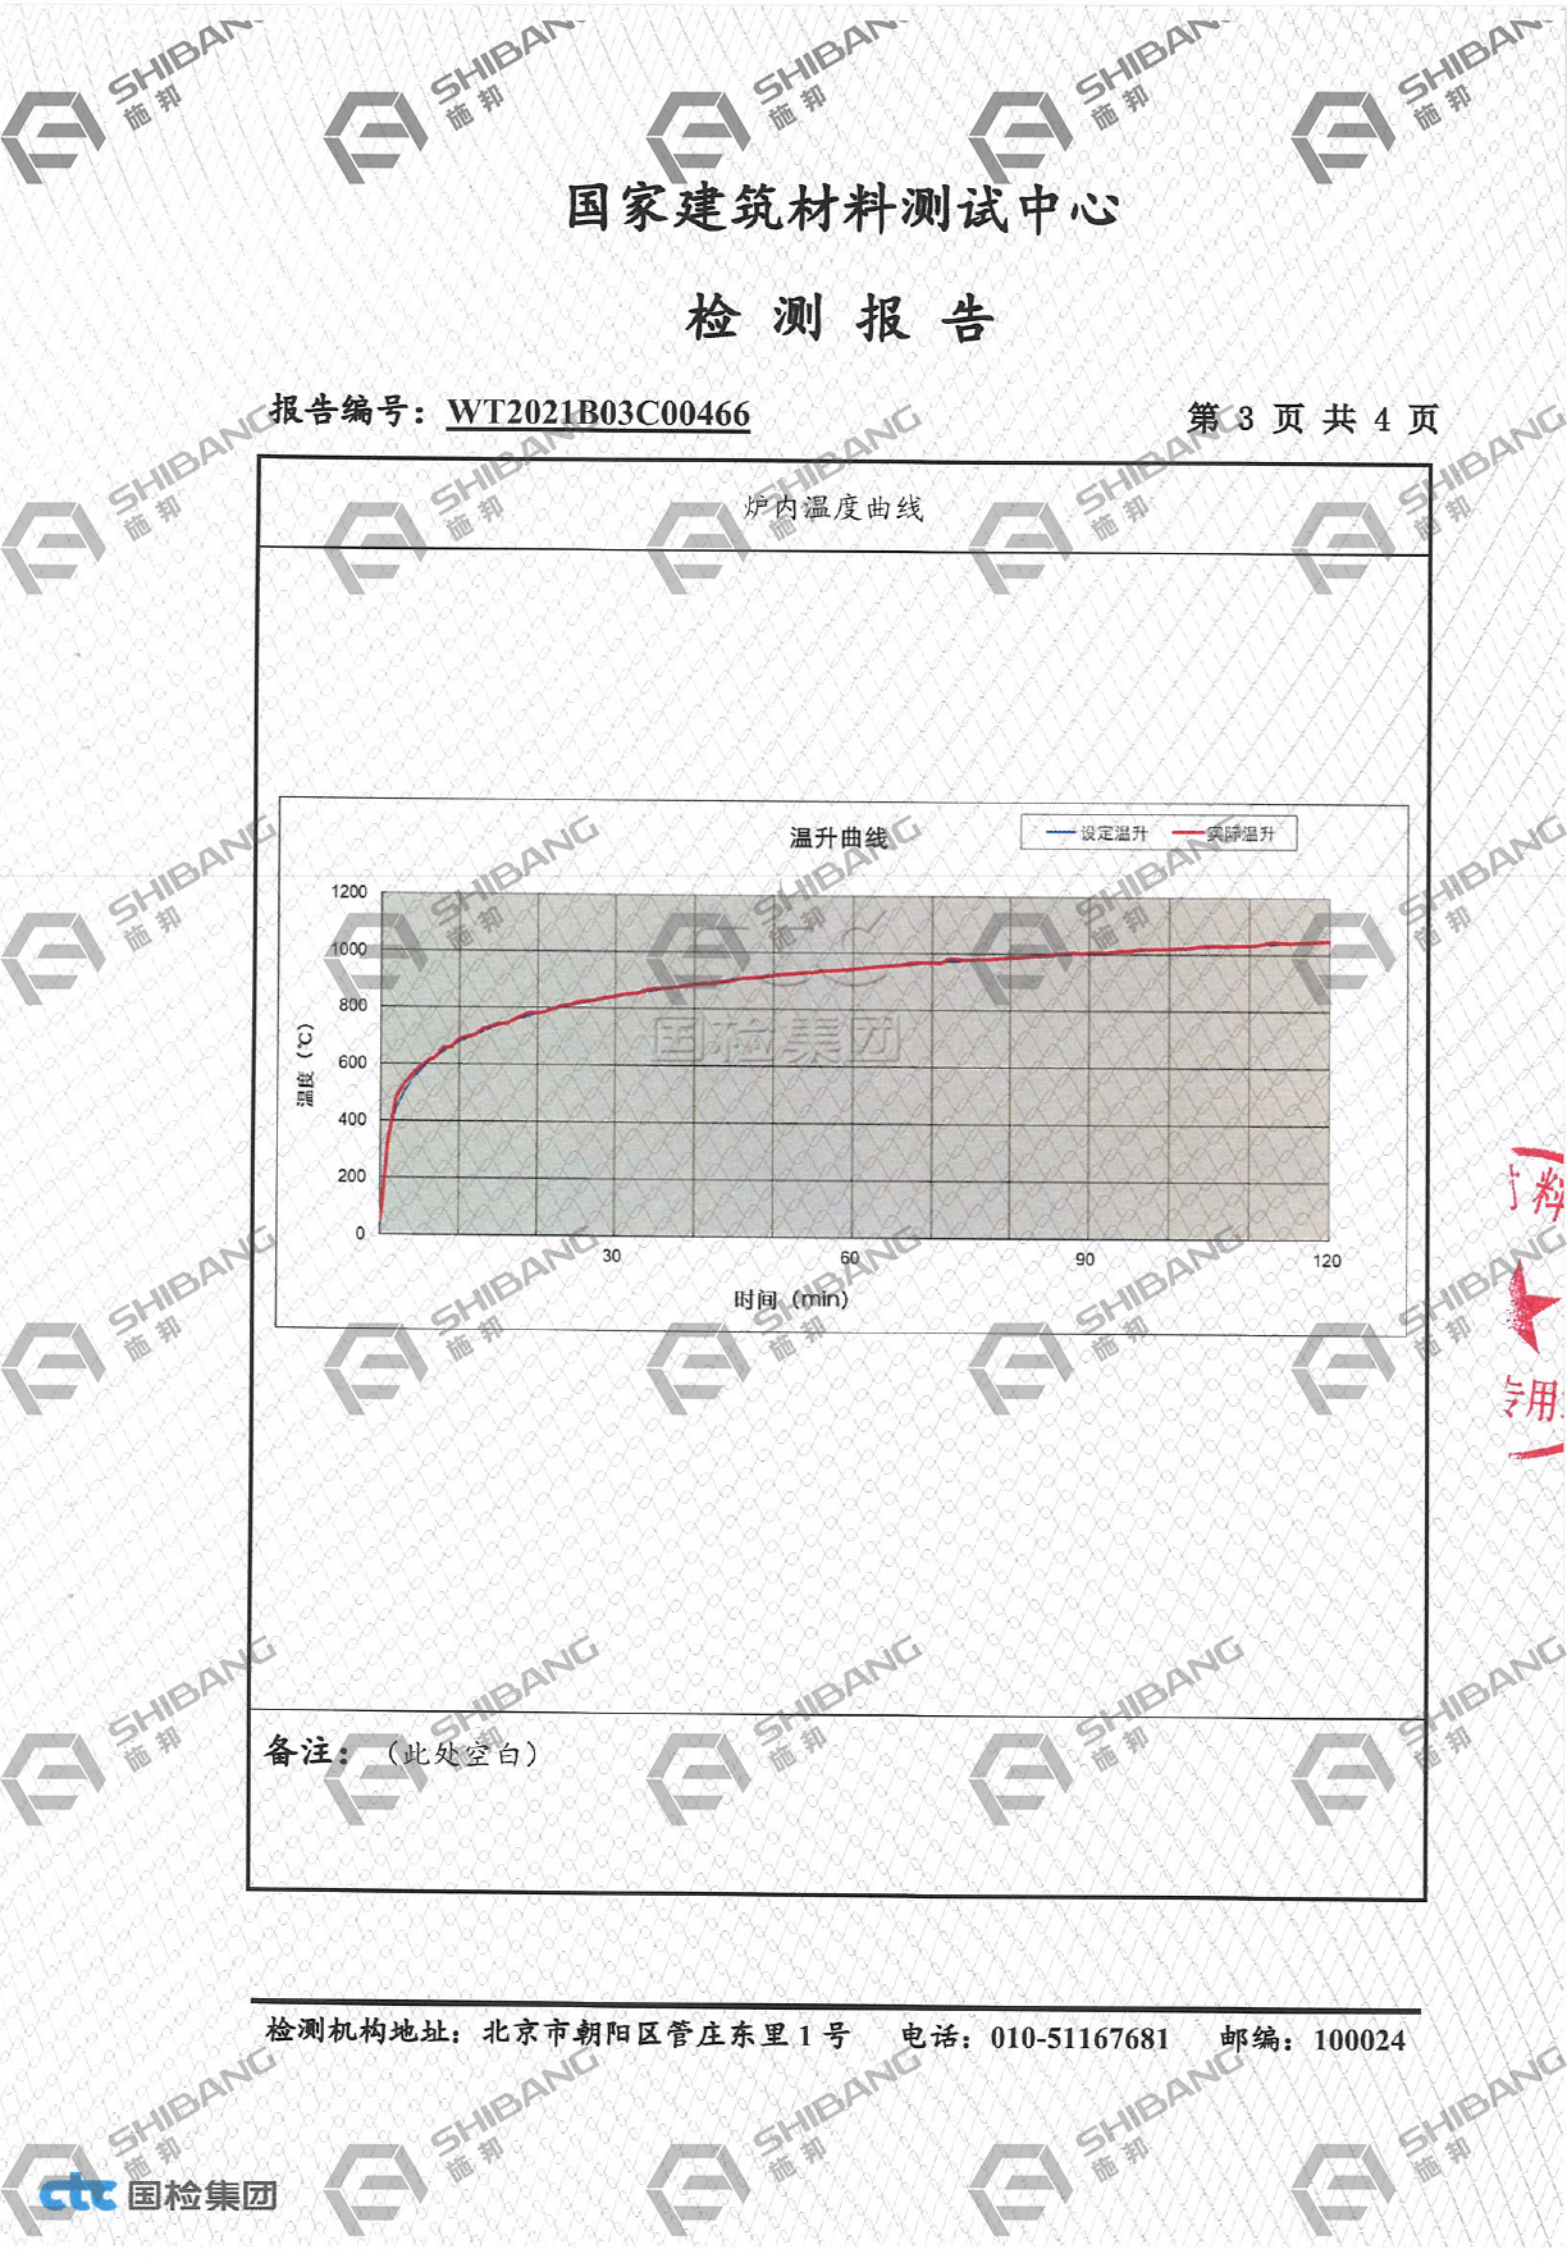


国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B03C00466

第 3 页 共 4 页

炉内温度曲线

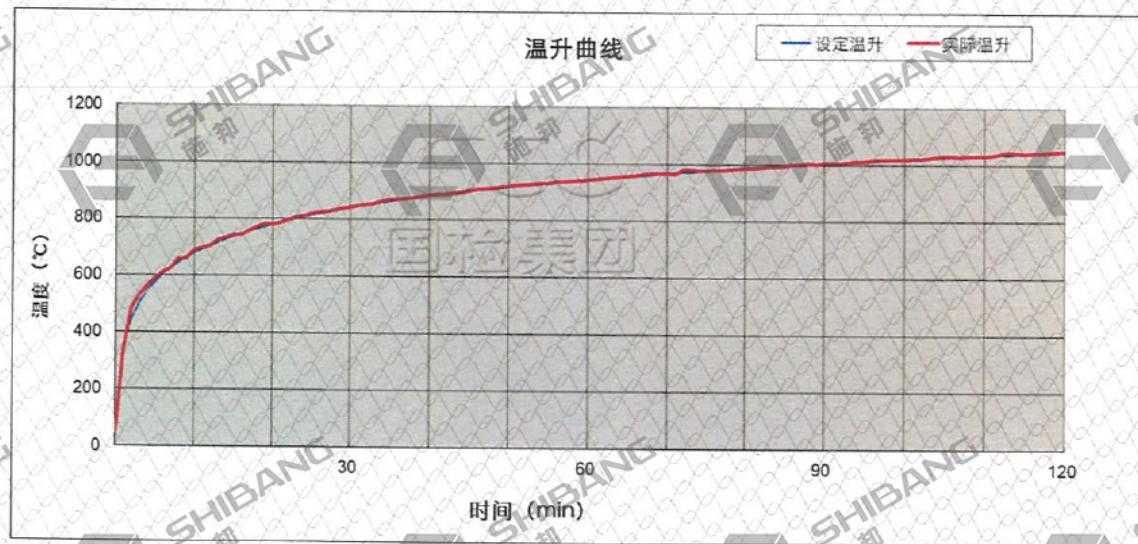

备注: (此处空白)




国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B03C00466

第 4 页 共 4 页

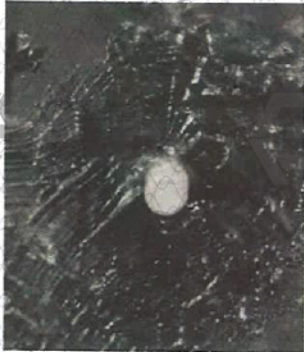试件耐火试验前照片	试件耐火试验后照片
	
	
备注: 检测地点: 管庄。	

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国建材检验认证集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

中国建材检验认证集团股份有限公司是本中心法人单位，承担本报告的法律责任。

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn>

